

お客様・工事店様・保安業務関係者様 各位

過電流ロック形高圧気中負荷開閉器（2004年～2013年製）スイッチ OFF 後、  
再投入操作ができない事象について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

また、平素は格別なご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、標記の件、2004年～2013年製過電流ロック形高圧気中開閉器（以下「当該 PAS」と記述）において、機器の停電点検時にスイッチ OFF をした後の再投入操作が出来ない状態に至る事象が一部のお客様で発生いたしました。現在までの調査によれば、当該事象の原因は、当該 PAS の気密栓※の気密性能が保てなくなる事象が稀に発生し、ここから湿気が機器内部に侵入したことにより内部機構部が錆びたことによるものと推測されます。皆様にはご心配、ご迷惑をおかけし、まことに申し訳ございません。

なお、当該 PAS は過去に販売済の製品であり、現在販売は終了しております。現在販売されている製品については、これまでに同種事象の報告はなく、本お知らせの対象ではありません。

現在販売されている製品についてはこれまで通り安心してご利用頂けます。

※ 気密栓とは、工場における開閉器製造過程に於いて組み立てられた開閉器ケースに気密漏れが無い事を確認する際にケース内部を加圧する為にケース下部に設けられた気体注入口を、検査後に閉じるための栓です。



2004年～2011年頃製造品の気密栓例




2011年～2013年頃製造品の気密栓例  
(ボルトがケースと同色に塗装されたもの  
やカラーチェックの無いものもあります)



現在の気密栓  
本お知らせの対象ではありません

対象機種

- 形式名称 : NEAS-シリーズ
- 対象製造年 : 2004年～2013年製のうち、気密栓に六角ボルトを使用しているもの

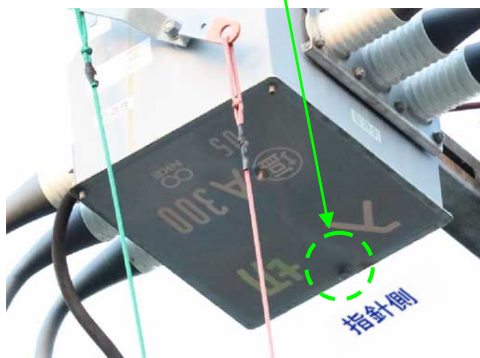

2004～2011年頃製造品  
(開閉器をハンドル側下方から見た様子)



2011年～2013年頃製造品  
(開閉器を指針側斜め下方から見た様子)


## 本事象による影響

これまでの報告、分析上、本事象による影響は以下のように考えられます。

- 1) 本事象発生時は再送電するために、機器の取り替え、或いは機器のバイパス工事が必要に成り、復電に通常点検より多くの時間がかかります。
- 2) 開閉器の通常使用において不要トリップ動作（停電支障）を起こすことはありません。
- 3) 本事象が発生した場合にも、爆発したりするような事は無く公衆災害に至るようなものではありません。
- 4) 本事象に起因して波及事故（電力グリッドに影響を与える事故）に至った事例はありません。

## 発生事例

本事象の発生の主たる原因に成ったと思われる気密栓緩みの事例を右に示します。

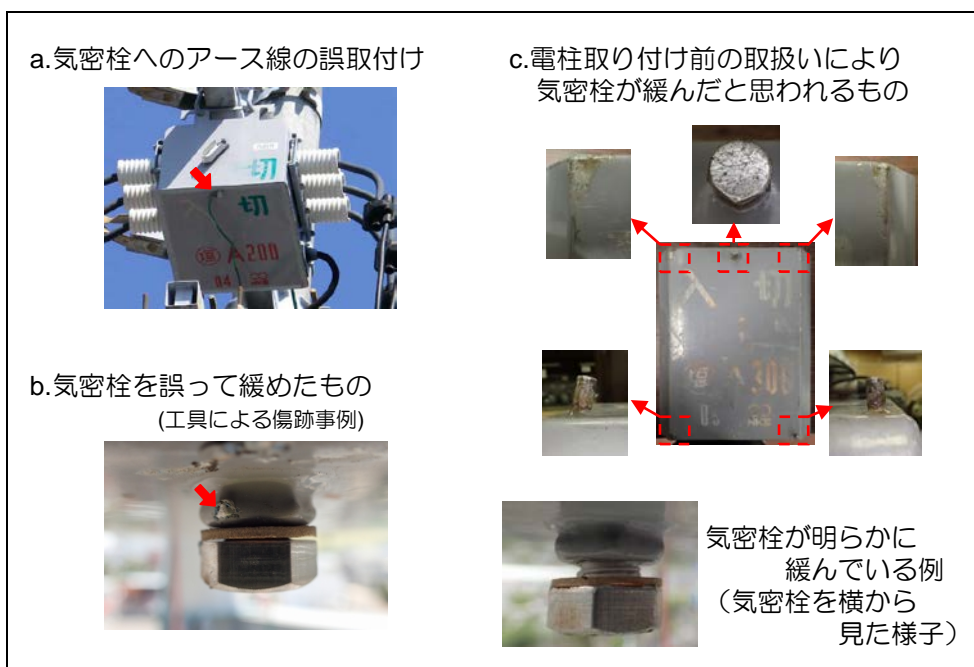

## 発生要因

- 1) 上述のような種々の外的要因により気密栓が緩んだものが見つっております。
- 2) その他、2011年～2013年6月に製造した機種の一部より、弊社製造工程内での気密栓取り付け角度が通常より大きく傾いていたために気密性能が維持出来なかった事例が少数ですが発生しています。

## 弊社取り組み状況

万一本事象が発生した際の早急な復電に対応すべく全国拠点等（別紙 緊急対応用 PAS 在庫一覧参照）への緊急対応用 PAS 配備を進めると共に、工事業者様に緊急対応に関するお願いをさせて頂いております。

病院、養護施設、介護施設等で十分な非常電源をお持ちで無い施設に当該 PAS を使用されている場合は下記問合せ先まで御一報下さい。対応方法に関しご相談させて頂きます。

## お客様へのお願い

本事象及び弊社取り組みについて述べましたが、発生事例で示したような気密栓の緩みを発見された場合は、下記お問い合わせ先まで一報お願い致します。

弊社では、さらなる詳細や現場対応等についてご説明させていただくよう体制をとっておりますので、必要な場合のお問い合わせは下記担当部署までお願いいたします。ご相談の上、状況に応じ誠意を持って対応をさせていただきます。

なお、本事象発生防止のため、アース線は取扱説明書に従い正しい位置へお取り付け頂き、開閉器の気密栓を工具等で回すことの無いようご注意お願いいたします。

また、開閉器は丁寧に扱い、引きずる、落下する等の無いよう取扱いにご注意お願いいたします。

## お問い合わせ先

日本高圧電気株式会社

PAS お客様相談室

TEL:080- 2667- 2380

以上

## 緊急対応用PAS在庫一覧

2016. 4. 20

	在庫拠点		準備状況
北海道	古河物流(株) 札幌物流センター	北海道札幌市清田区	4月28日より在庫予定
東北	東北日本高圧電気(株)	福島県伊達郡国見町	在庫
関東	古河物流(株) 関東物流センター	千葉県市川市	在庫
	古河物流(株) 小山物流センター	栃木県小山市	在庫
中部	日本高圧電気(株)大府工場	愛知県大府市一屋町	在庫
関西	大和物流(株) 大阪物流センター	大阪府大阪市西淀川区	在庫
中国	大和物流(株) 広島物流センター	広島県東広島市	在庫
四国	大和物流(株) 香川営業所	香川県坂出市	在庫
九州	九州日本高圧電気(株)	福岡県三井郡大刀洗町	在庫
	久留米運送(株) 鹿児島流通センター	鹿児島県鹿児島市西別府町	在庫

準備状況は随時更新いたします。