

過電流ロック形高圧交流気中負荷開閉器(PAS)の仕様変更について (お知らせ)


平素は、当社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
この度、過電流ロック形高圧交流気中負荷開閉器(PAS)の仕様変更を行いますのでお知らせいたします。

記

1. 変更内容

1-1 接地方式の変更

制御装置(リレー)の「Z2/E 端子」への接地を不要とし、工事の手間を省きました。
(開閉器内で「Z2」と開閉器の接地を共通としているため)

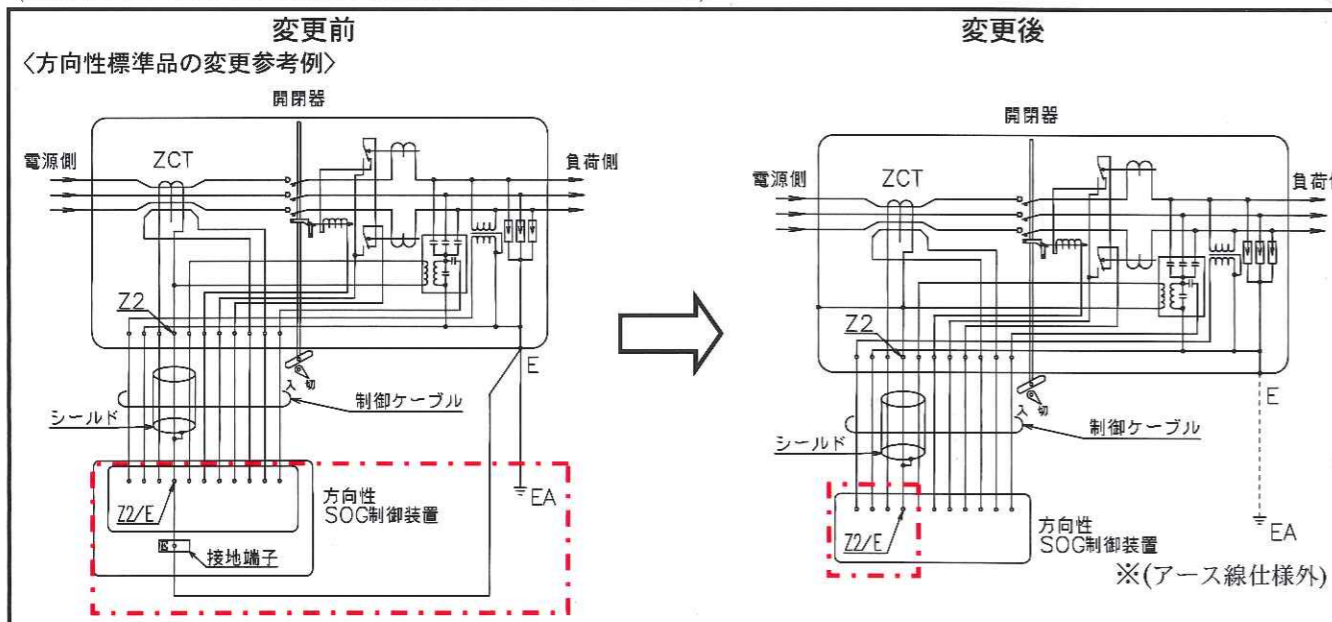

【プラスチックボックスの場合】		
単独接地の場合	共用接地の場合	変更後
<p>対象機種</p> <ul style="list-style-type: none"> 標準形 LA 内蔵 	<p>対象機種</p> <ul style="list-style-type: none"> 標準形 LA 内蔵 VT 内蔵 VT・LA 内蔵 	
【ステンレスボックスの場合】		
単独接地の場合	共用接地の場合	変更後
<p>対象機種</p> <ul style="list-style-type: none"> 標準形 LA 内蔵 	<p>対象機種</p> <ul style="list-style-type: none"> 標準形 LA 内蔵 VT 内蔵 VT・LA 内蔵 	

※制御装置を収納するボックスが、ステンレスボックス製の場合は、ボックス自体の接地が必要となります。
※アース線は仕様外となりますので、別途ご準備ください。

1-2 変更品の識別方法

- ・カバー底面のロゴマークの色を黒色へ変更します。
- ・制御ケーブルの表示でも識別が行えます。

カバー底面の表示		制御ケーブルの注意表示
変更前	変更後	
<p>鋼板製 : 赤色 ステンレス製 : 青色</p>	<p>鋼板製 } 黒色 ステンレス製 }</p>	<p>※制御ケーブル端末に注意札を取付けています。</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">“注意”</p> <ul style="list-style-type: none"> ・開閉器のZ2(シールド含む)は、開閉器内で外箱へ接続していますので、SOG制御装置の「Z2/E」端子は接地しないで下さい。 ・「Z2/E」端子にアース線を接続した場合は、SOG制御装置が正常動作できませんので、確実に確認をお願いします。 ※ 開閉器の外箱は必ず接地をして下さい。(A種接地) </div>

2. 実施時期

平成25年6月出荷分より。(変更前の在庫がなくなり次第)
※承認図提出分については、承認図記載の仕様で出荷します。ご注文時に承認図の発行No.をご連絡ください。変更前の仕様で出荷の場合は、多少納期が必要となる場合がございます。

3. 当社形式について

KLT-P の後に「A」の文字を追加いたします。

開閉器材質	変更前	変更後
鋼板製	KLT-P-〇〇	KLT-PA-〇〇
ステンレス製	KLT-PS-〇〇	KLT-PSA-〇〇

※制御装置の形式については、変更ありません。(LTR-P(S)-〇〇、CHZ-E(S)-〇〇)

4. 価格について

変更ありません。

5. お問い合わせ先

名称	電話番号	FAX 番号	名称	電話番号	FAX 番号
お客様サービス室	0120-25-7867	0952-25-9767	中部オフィス	052-871-6471	052-889-1061
東京戸上電機販売㈱	03-3465-3111	03-3465-3727	関西オフィス	06-6386-8961	06-6338-1375
北海道オフィス	011-261-1528	011-271-3804	中国オフィス	082-234-0731	082-234-0781
東北オフィス	022-295-5571	022-295-5573	四国オフィス	087-851-3761	087-822-7396
東京オフィス	03-3465-0711	03-5738-3622	九州オフィス	092-721-3451	092-741-2277
北陸オフィス	076-431-8371	076-441-8086	佐賀オフィス	0952-25-4150	0952-26-8220

以上