2011年9月

お客様各位

三菱電機株式会社
機器事業部

屋外用高圧交流気中負荷開閉器に関するお知らせ

拝啓　時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は弊社電機品をご愛顧賜り有難く厚く御礼申し上げます。
さて、弊社屋外用高圧交流気中負荷開閉器(E-PAS)において、制御ｹｰﾌﾞﾙ部または操作ﾊﾝﾄﾞﾙ軸部からの水分浸入事象が発生しました。詳細調査の結果、ｼｰﾙ部の部品不良によりｼｰﾙ機能を喪失し、水分浸入に至る可能性があることが判明いたしました。
万一の事故発生時には、貴社及び近隣の需要家様にもご迷惑をお掛けすることとなります。
つきましては、交換工事には停電を伴い、大変ご迷惑をお掛けすることになりますが、対象の開閉器を速やかに交換させていただきたく、何卒、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。　敬具

1．対象機器・製造期間・製造番号

製品名		高圧交流気中負荷開閉器　E-PAS		
水分浸入部位		制御ｹｰﾌﾞﾙ部	ﾊﾝﾄﾞﾙ軸部	制御ｹｰﾌﾞﾙ部
対象品の仕様		VT付、制御装置無を除く	全機種	VT付、制御装置無を除く
形名		PAS-E□□S□□□□ PAS-E□□D□□□□ MPAS-E□□□□□□	PAS-E□□S□□□□ PAS-E□□D□□□□ PAS-E□□H□□□□ MPAS-E□□□□□□	PAS-E□□S□□□□ PAS-E□□D□□□□ MPAS-E□□□□□□
交換対象 製造期間		①2004年8月～10月	②2005年6月～7月	③2006年2月～3月
製造番号	標準品	4□□□NT□□□ 4□□□NU□□□ 4□□□NV□□□	4□□□OR□□□ 4□□□OS□□□	4□□□PN□□□ 4□□□PO□□□
	特殊品	51○○○○○○○		
		U○○○○○○○○、　0○○○○○○○○		

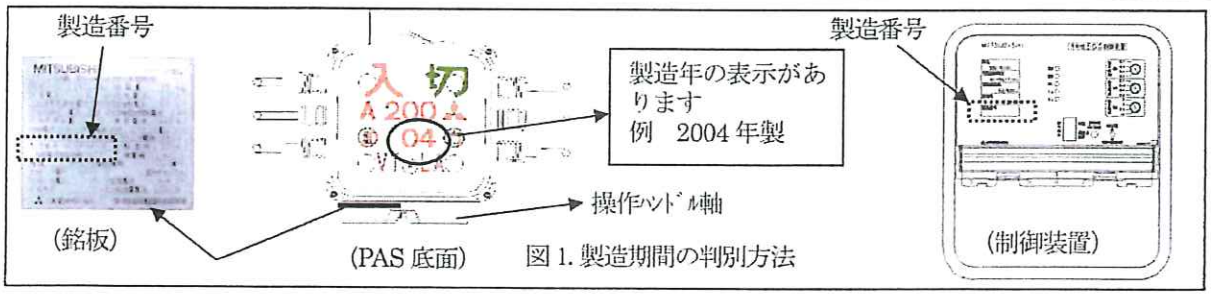

図1. 製造期間の判別方法

2．交換内容

(1)代品の開閉器は、弊社にて準備させて頂きます。
なお、交換する開閉器は品質に問題の無いことを確認いたしております。
制御装置は本事象とは関連性がありませんので交換対象外とさせて頂きます。

(2)交換工事は、別途工事会社様、保守会社様も含め協議させて頂きます。
該当品がございましたら、ご購入先を通じてご連絡頂きますようお願いいたします。

3．本件に関するお問合せ先

担当部署	番　号		連絡時間
三菱電機株式会社 関西支社 機器第一部 電設機器課	TEL	06－6347－2871	電話受付は 平日 9:00～17:00

以上